


# 智能照明集中控制系统组网系统图



## 光纤方案系统组网简要说明

1. 每个网关带载设备，建议不要超过32台设备模块，最大不能超过64台设备。
2. 每个网关总线距离最大800米。线径2\*1.0或2\*2.5平方具体根据现场，施工环境选择，总线必须带屏蔽层。
3. 每个网关到交换机，距离不能超过50米，超过50米建议用光纤转交换机。
4. 系统支持，每栋楼之间，每个控制室只控制本栋楼区域灯开关，主机服务器可控制所有区域开关场景，

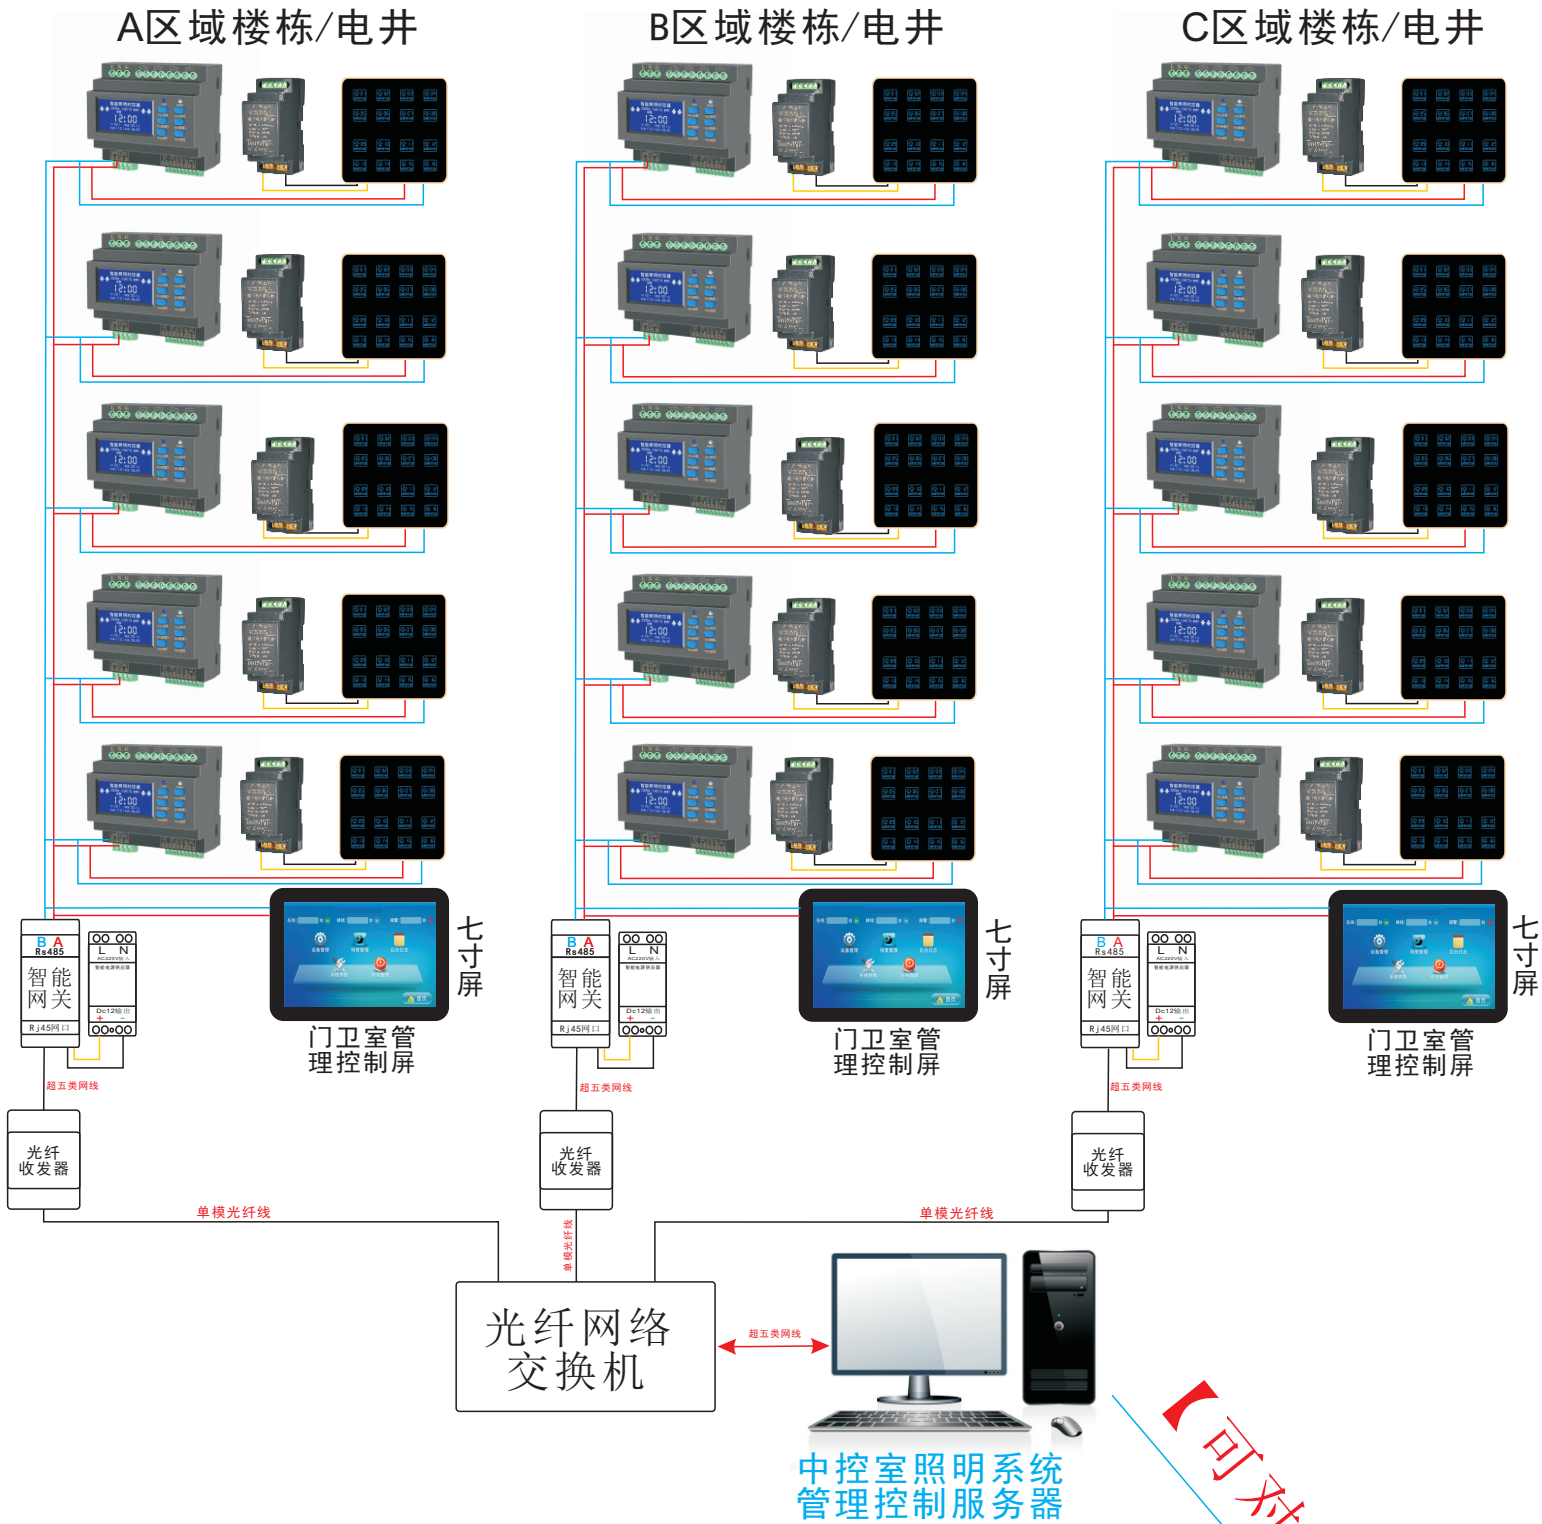

第三方API/OPC接口